

		“AS MANUFACTURING” LLC S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine Registered in Ukraine: 42593133
---	---	--

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Construction Products Regulation EU No 305/2011
No 1922-CPR-2391
(issue 3)

1. Unique identification code of the product-type:

Model: name EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Brand: AJAX

2. Intended use/es:

Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices - Sounders. Heat detectors - Point heat detectors. Components using radio links.

3. Manufacturer:

“AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine

4. System(s) of AVCP:

System 1.

5. Harmonised standard/s:

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006, EN 54-5:2017+A1:2018, EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012.

Notified body:

1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Performance parameters under fire conditions	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operational reliability	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	5.11
Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durability, electrical stability	Pass	5.16
Durability of operational reliability, resistance to ingress	Pass	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Operational reliability	Pass	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Nominal activation conditions / Sensitivity	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Response delay (response time)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Tolerance to supply voltage	Pass	4.5
Durability of Nominal activation conditions /Sensitivity	Pass	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Corrosion resistance	Pass	4.6.3
Vibration Resistance	Pass	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance under fire conditions	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Response delay (response time to fire)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Operational reliability	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	8.3.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	8.3.20

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:


Serhii Ivchun

Name

Attorney by virtue of the PoA

Function

Kyiv, Ukraine, July 02nd 2025

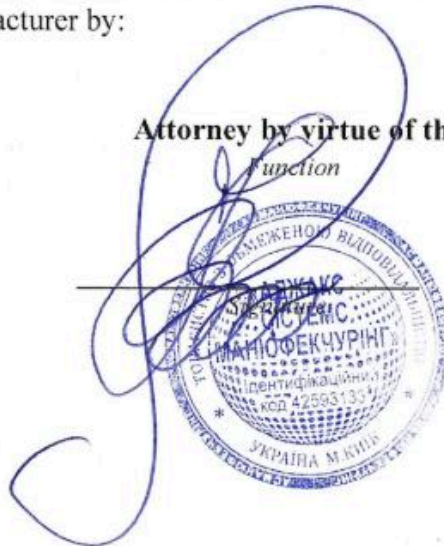



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrania
Registrado en Ucrania: 42593133

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento de Productos de Construcción UE n.º 305/2011
No 1922-CPR-2391
(emisión 3)

1. Código de identificación única del tipo de producto: Modelo: nombre EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, modelo FP.54HA.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Usos previstos: Sistemas de detección y alarma de incendios.
Dispositivos de alarma de incendio - Sirenas. Detectores de calor - Detectores de calor puntuales. Componentes que utilizan radioenlaces.
3. Fabricante: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrania
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP): Sistema 1
5. Normas armonizadas: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Organismo notificado: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parámetros de prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilidad operacional	Conforme	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la temperatura	Conforme	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la corrosión	Conforme	5.11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a impactos y vibraciones	Conforme	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilidad, estabilidad eléctrica	Conforme	5.16
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la entrada	Conforme	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Fiabilidad operacional	Conforme	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Condiciones nominales de activación / Sensibilidad	Conforme	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta)	Conforme	4.4.1, 4.4.2
Tolerancia a la tensión de alimentación	Conforme	4.5
Durabilidad de las condiciones nominales de activación / Sensibilidad	Conforme	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Resistencia a la corrosión	Conforme	4.6.3
Resistencia a las vibraciones	Conforme	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidad operacional	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilidad de la fiabilidad operacional y del retardo de respuesta, resistencia a la temperatura	Conforme	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la corrosión	Conforme	8.3.15
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	8.3.20

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar Kyiv, Ucrania	Nombre y apellido Serhii Ivchun Cargo Representante con poder notarial	Verificar la firma en la declaración de origen adjunta Fecha 2 de julio de 2025
-------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucraina
Registrata in Ucraina: 42593133

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE)
N. 305/2011
N. 1922-CPR-2391
(edizione 3)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello: nome EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, modello FP.54HA.J-000-EU
Marchio: AJAX
2. Uso previsto/es: Rilevamento antincendio e sistemi di allarme
antincendio. Dispositivi di allarme antincendio -
Segnalatori acustici. Rilevatori di calore - Rilevatori di
calore puntiformi. Componenti che utilizzano
collegamenti radio.
3. Produttore: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ucraina
4. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza
della prestazione (AVCP): Sistema 1
5. Standard armonizzati: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Organismo notificato: 1922 DEDAL, Attestation &
Certification
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	Conforme	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Affidabilità operativa	Conforme	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza alla temperatura	Conforme	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alla corrosione	Conforme	5.11
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza agli urti e alle vibrazioni	Conforme	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilità, stabilità elettrica	Conforme	5.16
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza all'ingresso	Conforme	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Affidabilità operativa	Conforme	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Condizioni nominali di attivazione/Sensibilità	Conforme	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	Conforme	4.4.1, 4.4.2
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Conforme	4.5
Durabilità delle condizioni nominali di attivazione/Sensibilità	Conforme	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Resistenza alla corrosione	Conforme	4.6.3
Resistenza alle vibrazioni	Conforme	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Ritardo di risposta (tempo di risposta all'incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Affidabilità operativa	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilità dell'affidabilità operativa e ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Conforme	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alla corrosione	Conforme	8.3.15
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	8.3.20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Luogo Kyiv, Ucraina	Nome Serhii Ivchun Ruolo Rappresentante con atto di procura	Verificare la firma sulla dichiarazione d'origine allegata Data 2 luglio 2025
-------------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Enregistrée en Ukraine : 42593133

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Conformément au Règlement (UE) N° 305/2021 sur les produits de construction
N° 1922-CPR-2391
(édition 3)

1. Code d'identification unique du type de produit : Modèle : nom EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, modèle FP.54HA.J-000-EU
Marque : AJAX
2. Utilisation prévue : Détection d'incendie et systèmes d'alarme incendie.
Dispositifs d'alarme incendie - Avertisseurs. Détecteurs
de chaleur - Détecteurs de chaleur ponctuels.
Composants utilisant des liaisons radio.
3. Fabricant : "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraine
4. Système(s) de l'AVCP : Système 1
5. Normes harmonisées : EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Organisme notifié : 1922 DEDAL, Attestation &
Certification

6. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Paramètres de performance en conditions d'incendie	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la température	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la corrosion	Pass	5.11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux chocs et aux vibrations	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilité, stabilité électrique	Pass	5.16
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'intrusion	Pass	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Conditions d'activation nominales / Sensibilité	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Délai de réponse (temps de réponse)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Tolérance sur la tension d'alimentation	Pass	4.5
Durabilité des conditions nominales d'activation / Sensibilité	Pass	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Résistance à la corrosion	Pass	4.6.3
Résistance aux vibrations	Pass	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Pass	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance en conditions d'incendie	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Délai de réponse (temps de réponse à l'incendie)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Pass	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la corrosion	Pass	8.3.15
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Pass	8.3.20

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au Règlement (UE) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par :

Lieu Kyiv, Ukraine	Nom Serhii Ivchun Fonction Mandataire en vertu d'une procuration	Vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexée Date 2 juillet 2025
----------------------------------	---	--



„AS MANUFACTURING“ LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw, 04073, Ukraine
Registriert in der Ukraine: 42593133

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der EU-Bauprodukteverordnung Nr. 305/2021
No 1922-CPR-2391
(Ausgabe 3)

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Modell: Name EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, Modell FP.54HA.J-000-EU
Marke: AJAX
2. Vorgesehene Verwendung/en: Brandwarnanlagen. Feueralarmgeräte - Signalgeber.
Wärmemelder - Punktwärmemelder. Komponenten mit
Funkverbindung.
3. Hersteller: „AS MANUFACTURING“ LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw,
04073, Ukraine
4. System(e) von AVCP: System 1
5. Harmonisierte Norm/en: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Benannte Stelle: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklärte Leistung:

Wesentlichen Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Daten
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Leistungsparameter unter Brandbedingungen	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Pass	5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Stoß- und Vibrationsfestigkeit	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dauerhaftigkeit, elektrische Stabilität	Pass	5.16
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Widerstand gegen Eindringen	Pass	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Nominale Aktivierungsbedingungen / Empfindlichkeit	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Toleranz zur Versorgungsspannung	Pass	4.5
Dauerhaftigkeit der nominalen Aktivierungsbedingungen / Empfindlichkeit	Pass	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Korrosionsbeständigkeit	Pass	4.6.3
Vibrationsfestigkeit	Pass	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Pass	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Leistung unter Brandbedingungen	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit im Brandfall)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit und Reaktionsverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Pass	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Pass	8.3.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Pass	8.3.20

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ausschließlich der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Ort Kyjiw, Ukraine	Name Serhii Ivchun Funktion Vertreter mit Vollmacht	Überprüfen Sie die Unterschrift auf dem beiliegenden Ursprungszeugnis Datum 2. Juli 2025
------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Oekraïne
Geregistreerd in Oekraïne: 42593133

PRESTATIEVERKLARING
Volgens de EU-verordening inzake bouwproducten nr. 305/2011
Nr 1922-CPR-2391
(uitgave 3)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Model: naam EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Merk: AJAX
2. Beoogd gebruik(en): Branddetectie- en brandmeldsystemen. Apparaten voor brandmeldsystemen - Sirenes. Warmtemelders - Puntwarmtemelders. Componenten met radioverbindingen.
3. Fabrikant: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Oekraïne
4. AVCP-systeem: Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm(en): EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Aangemelde instantie: 1922 DEDAL, Attestatie & Certificering

6. Opgegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Prestatiewaarden bij brand	Geslaagd	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N.v.t.	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N.v.t.	C.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; temperatuurweerstand	Geslaagd	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N.v.t.	5.6
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	5.8, 5.9
	N.v.t.	5.10
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; corrosiebestendigheid	Geslaagd	5.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; schok- en trillingsbestendigheid	Geslaagd	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Duurzaamheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	5.16
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; weerstand tegen binnendringen	Geslaagd	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N.v.t.	4.2.3
Nominale voorwaarden voor activatie / Gevoeligheid	Geslaagd	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Reactievertraging (reactietijd)	Geslaagd	4.4.1, 4.4.2
Tolerantie op voedingsspanning	Geslaagd	4.5
Duurzaamheid van nominale activeringscondities / Gevoeligheid	Geslaagd	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Corrosiebestendigheid	Geslaagd	4.6.3
Trillingsbestendigheid	Geslaagd	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestatie bij brand	Geslaagd	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reactievertraging (reactietijd bij brand)	Geslaagd	8.2.3, 8.2.6
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N.v.t.	8.3.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en reactievertraging, temperatuurbestendigheid	Geslaagd	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	8.3.12, 8.3.14
	N.v.t.	8.3.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; corrosiebestendigheid	Geslaagd	8.3.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	8.3.20

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Plaats Kyiv, Oekraïne	Naam Serhii Ivchun Functie Advocaat krachtens PoA	Controleer de handtekening op de bijlage met de verklaring van oorsprong Datum 2 juli 2025
---------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Skliarenka Str., 5, Kijów, 04073, Ukraina
Zarejestrowany w Ukrainie: 42593133

DEKLARACJA WYDAJNOŚCI
Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych
Nr 1922-CPR-2391
(wydanie 3)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: Model: nazwa EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Przeznaczenie: Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. Urządzenia sygnalizacji pożarowej – Sygnalizatory dźwiękowe. Czujniki ciepła – Punktowe czujniki ciepła. Elementy wykorzystujące łączą radiowe.
3. Producent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijów, 04073, Ukraina
4. System(y) AVCP: System 1
5. Zharmonizowana norma/normy: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Jednostka notyfikowana: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarowana wydajność:

Charakterystyka podstawowa	Skuteczność działania	Zharmonizowane dane techniczne
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametry wydajności w warunkach pożaru	Zdany	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Nie dotyczy	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Niezawodność działania	Zdany	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Nie dotyczy	C.4
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na temperaturę	Zdany	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Nie dotyczy	5.6
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	5.8, 5.9
	Nie dotyczy	5.10
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na korozję	Zdany	5.11
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wstrząsy i drgania	Zdany	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trwałość, stabilność elektryczna	Zdany	5.16
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na infiltrację	Zdany	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Niezawodność działania	Zdany	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	Nie dotyczy	4.2.3
Nominalne warunki aktywacji / Czulość	Zdany	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Opóźnienie reakcji (czas reakcji)	Zdany	4.4.1, 4.4.2
Tolerancja napięcia zasilającego	Zdany	4.5
Trwałość nominalnych warunków aktywacji/ Czulość	Zdany	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Odporność na korozję	Zdany	4.6.3
Odporność na wibracje	Zdany	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Wydajność w warunkach pożaru	Zdany	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar)	Zdany	8.2.3, 8.2.6
Niezawodność działania	Zdany	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Nie dotyczy	8.3.5
Trwałość niezawodności operacyjnej i opóźnienia reakcji, odporność na temperaturę	Zdany	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na drgania	Zdany	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	8.3.12, 8.3.14
	Nie dotyczy	8.3.13
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na korozję	Zdany	8.3.15
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	8.3.20

Wydajność produktu określonego powyżej jest zgodna z zestawem zadeklarowanych wydajności. Niniejsza deklaracja wydajności jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Miejsce Kijów, Ukraina	Nazwa Serhii Ivchun Stanowisko Na mocy pełnomocnictwa	Sprawdź podpis na załączonym oświadczeniu o pochodzeniu Data 02 lipca 2025 r.
----------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Registrada na Ucrânia: 42593133

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
De acordo com o Regulamento dos Produtos de Construção (UE) n.º 305/2011
N.º 1922-CPR-2391
(edição 3)

1. Código de identificação exclusivo do tipo de produto: Modelo: nome EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, modelo FP.54HA.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Utilização(ões) prevista(s): Sistemas de deteção de incêndio e alarme de incêndio.
Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes. Detetores de temperatura - Detetores pontuais de temperatura.
Componentes que utilizam ligações de rádio.
3. Fabricante: «AS MANUFACTURING» LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrânia
4. Sistema(s) de AVCP: Sistema 1
5. Norma(s) harmonizada(s): EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Entidade notificada: 1922 DEDAL, Atestação & Certificação

6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parâmetros de desempenho em condições de incêndio	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilidade de funcionamento	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à temperatura	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à corrosão	Pass	5.11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência a choques e vibrações	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilidade, estabilidade elétrica	Pass	5.16
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento; resistência à entrada	Pass	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Fiabilidade de funcionamento	Pass	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Condições nominais de ativação / Sensibilidade	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Atraso de resposta (tempo de resposta)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Tolerância à tensão de alimentação	Pass	4.5
Durabilidade da Condição nominal de ativação / Sensibilidade	Pass	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Resistência à corrosão	Pass	4.6.3
Resistência à vibração	Pass	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Pass	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Desempenho em condições de incêndio	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atraso de resposta (tempo de resposta a incêndio)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidade de funcionamento	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento e do atraso de resposta, resistência à temperatura	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Pass	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à corrosão	Pass	8.3.15
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Pass	8.3.20

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado para e em nome do fabricante por:

Local Kyiv, Ucrânia	Nome Serhii Ivchun Função Advogado por Procuração	Verificar a assinatura na declaração de origem anexa Data 02 de julho de 2025
-------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrayna
Ukrayna'da Kayıtlı: 42593133

PERFORMANS BEYANI
AB 305/2021 Sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre
No 1922-CPR-2391
(sayı 3)

1. Ürün türünün benzersiz tanımlama kodu: Model: isim EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Kullanım amacı/amaçları: Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Yangın alarm cihazları - Sirenler. Isı dedektörleri - Noktasal ısı dedektörleri. Radyo bağlantıları kullanan bileşenler.
3. Üretici: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrayna
4. AVCP sistem(ler)i: Sistem 1
5. Uyumlaştırılmış standart(lar): EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Onaylı kuruluş: 1922 DEDAL, Attestation & Certification
6. Beyan edilen performans:

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik özellikler
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Yangın koşulları altındaki performans parametreleri	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operasyonel güvenilirlik	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, sıcaklık direnci	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, korozyon direnci	Pass	5.11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, darbe ve titreşim direnci	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dayanıklılık, elektriksel stabilite	Pass	5.16
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, su geçirmezlik direnci	Pass	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Operasyonel güvenilirlik	Pass	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Nominal aktivasyon koşulları / Hassasiyet	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Tepki gecikmesi (tepki süresi)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Besleme voltajı toleransı	Pass	4.5
Nominal aktivasyon koşulunun dayanıklılığı /Hassasiyet	Pass	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Korozyon direnci	Pass	4.6.3
Titreşim direnci	Pass	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Pass	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Yangın koşulları altındaki performans	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Tepki gecikmesi (yangına tepki süresi)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Operasyonel güvenilirlik	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Operasyonel güvenilirlik ve tepki gecikliliği, sıcaklık direnci	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Pass	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, korozyon direnci	Pass	8.3.15
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Pass	8.3.20

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar) ile uyumludur. Bu performans beyanı, (AB) Yönetmeliği Sayı 305/2011'e uygun olarak, yukarıda tanımlanan üreticinin tek sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Üretici adına ve üretici tarafından imzalanmıştır:

Yer Kyiv, Ukrayna	Ad Serhii Ivchun Görevi Vekaleten imzaya yetkili Avukat	Ekli menşe beyanı üzerindeki imzayı kontrol edin Tarih 2 Temmuz 2025
-----------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev, 04073, Ukrajina
Registrováno na Ukrajině: 42593133

VYHLÁŠENÍ VÝKONU
Podle nařízení o stavebních výrobcích EU č. 305/2011
č. 1922-CPR-2391
(vydání 3)

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku: Model: název EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Značka: AJAX
2. Zamýšlené použití/y: Detekce požáru a systémy požárních alarmů. Zařízení
požárních alarmů - sirény. Detektory tepla - Bodové
detektory tepla. Komponenty využívající rádiové spojení.
3. Výrobce: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev,
04073, Ukrajina
4. Systém(y) AVCP: Systém 1
5. Harmonizované normy: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Notifikovaná osoba: 1922 DEDAL, Atestace a Certifikace

6. Deklarovaný výkon:

Základní charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Výkonové parametry za požárních podmínek	Projekt	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Provozní spolehlivost	Projekt	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti teplotě	Projekt	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Projekt	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Projekt	5.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti nárazům a vibracím	Projekt	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trvanlivost, elektrická stabilita	Projekt	5.16
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vniknutí	Projekt	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Provozní spolehlivost	Projekt	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Jmenovité podmínky aktivace / Citlivost	Projekt	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Zpoždění reakce (doba reakce)	Projekt	4.4.1, 4.4.2
Tolerance na napěťové dodávky	Projekt	4.5
Trvanlivost jmenovitých aktivačních podmínek / Citlivost	Projekt	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Odolnost vůči korozi	Projekt	4.6.3
Odolnost vůči vibracím	Projekt	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Projekt	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za požárních podmínek	Projekt	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Zpoždění odezvy (čas reakce na požár)	Projekt	8.2.3, 8.2.6
Provozní spolehlivost	Projekt	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Trvanlivost provozního spolehlivosti a zpoždění odezvy, odolnost vůči teplotě	Projekt	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Projekt	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Projekt	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Projekt	8.3.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Projekt	8.3.20

Výkon výše uvedeného výrobku vyhovuje souboru deklarovaných výkonů. Tento dokument o výkonu je vydán v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výlučnou odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za a jménem výrobce:

Místo Kyjev, Ukrajina	Název Serhii Ivchun Funkce Advokát na základě PoA	Kontrola podpisu na přiloženém prohlášení o původu Datum 2. července 2025
---------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING“ LLC
S. Sklyarenka č. 5, Kyjev, 04073, Ukrajina
Zaregistrované na Ukrajine: 42593133

DEKLARÁCIA VÝKONU
Podľa Nariadenia o Stavebných Výrobkoch EÚ č. 305/2011
Č. 1922-CPR-2391
(vydanie 3)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Model: názov EN54 FireProtect (Heat/Sounder)
Jeweller, model FP.54HA.J-000-EU
Značka: AJAX
2. Predpokladané použitie: Požiarna detekcia a systémy požiarnych alarmov.
Požiarne alarmy - zvukové zariadenia. Teplotné
detektory - bodové teplotné detektory. Komponenty
využívajúce rádiové prepojenia.
3. Výrobca: „AS MANUFACTURING“ LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukrajina
4. Systémy AVCP: Systém 1
5. Harmonizovaná norma: EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
EN 54-5:2017+A1:2018
EN 54-25:2008
EN 54-25:2008/AC:2012
Notifikovaný orgán: 1922 DEDAL, Osvedčenie &
Certifikácia

6. Deklarovaný výkon:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametre výkonu za podmienok požiaru	Prešlo	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči teplotným zmenám	Prešlo	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii	Prešlo	5.11
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči otrasom a vibráciám	Prešlo	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trvanlivosť, elektrická stabilita	Prešlo	5.16
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vniknutiu	Prešlo	5.17

EN 54-5:2017+A1:2018		
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7
	N/A	4.2.3
Menovacie aktivačné podmienky / Citlivosť	Prešlo	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Oneskorenie odpovede (čas odpovede)	Prešlo	4.4.1, 4.4.2
Tolerancia na napätie	Prešlo	4.5
Trvanlivosť Nominálne aktivačné podmienky / Citlivosť	Prešlo	4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.2.1, 4.6.2.2
Odolnosť voči korózii	Prešlo	4.6.3
Odolnosť voči vibráciám	Prešlo	4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Prešlo	4.6.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za podmienok požiaru	Prešlo	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Odoslanie oneskorenia (času odozvy na požiar)	Prešlo	8.2.3, 8.2.6
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti a oneskorenia reakcie, odolnosť voči teplote	Prešlo	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	8.3.12, 8.3.14
	N/A	8.3.13
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii	Prešlo	8.3.15
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Prešlo	8.3.20

Výkon výrobku uvedeného vyššie je v súlade s deklarovanou sadou výkonov. Toto vyhlásenie o výkone bolo vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za a menom výrobcu:

Miesto Kyiv, Ukrajina	Meno Serhii Ivchun Funkcia Právny zástupca na základe plnej moci	Skontrolujte podpis na priloženom vyhlásení o pôvode Dátum 02. júla 2025
---------------------------------	---	---